


OBS: - DEVERÃO SER INSTALADOS DPS 20KA NOS QUADROS EXISTENTES, PARA MAIOR EFICIENCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.
- A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INTERLIGADA AO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE.
- PROJETO CONFORME NBR 5419

Detalhe Aterramento

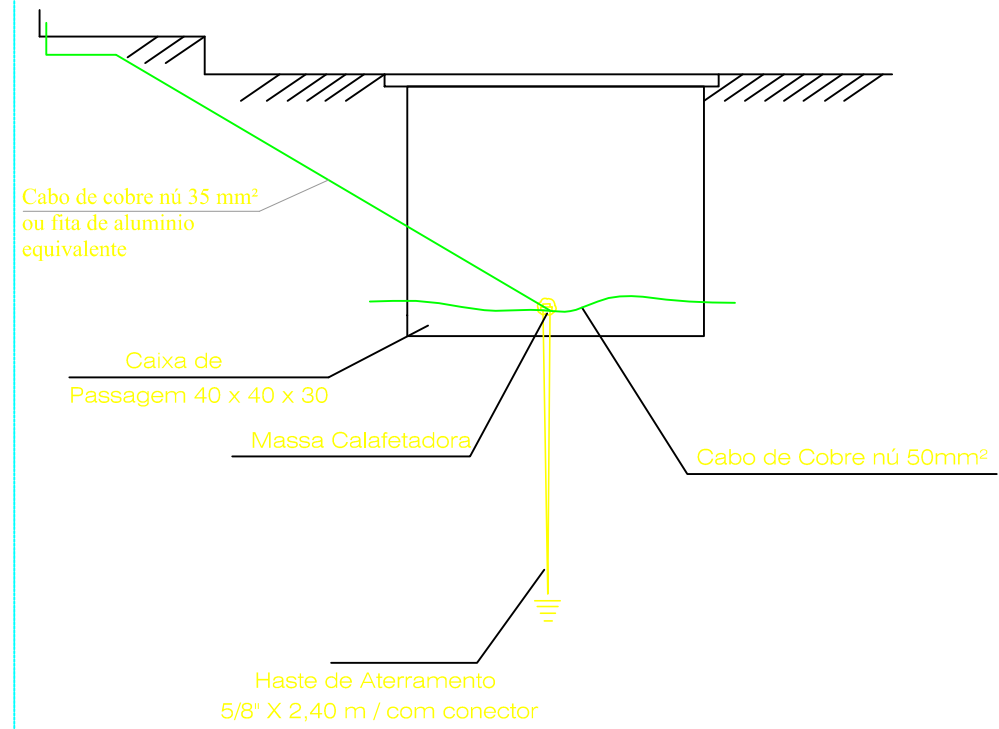

ESPACO RESERVADO A EDP BANDEIRANTE

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTO ETE–PEDREGULHO		ENDEREÇO:	
PROPRIETÁRIO:	DATA:	ESCALA:	
SABO-COMPANHIA DE SERVIÇOS DE AGUA ESCOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	Maio/2023	INDICADA	
LOCAL:	DESENHO/CAD:		
Rua Da ETE Nº 700 Bairro Jardim Rony –Guaratingueta –SP	ELIANE AZEVEDO		
PROJETO:	FOLHA:		
PROJETO SPDA SALA DE DESIDETRAÇÃO		Folha 2/2	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		PROPRIETÁRIO:	
Jose Henrique de Castro Azevedo CREA 0601517486		SABO-COMPANHIA DE SERVIÇOS DE AGUA ESCOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	