





LIGAÇÃO DE ESGOTO
ORIENTAÇÕES

INSTRUÇÕES PRELIMINARES


- A ligação de esgoto somente será executada se a caixa de inspeção (CI) estiver construída na calçada, conforme instruções deste folheto.
- O ramal interno terminará na Caixa de Inspeção
- Não atendidas estas instruções, a ligação será recusada, sendo que serão aceitas apenas quatro recusas, e a partir da segunda vistoria, inclusive, as mesmas serão cobradas em conta. Estas vistorias deverão ser solicitadas a SAEG através do telefone 156 ou pelo APP 156 SAEG.
- O modelo de caixa de inspeção é para imóveis com esgoto tipicamente doméstico e construções unifamiliares. Para outras construções, consultar SAEG.

INSTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO

– Localização

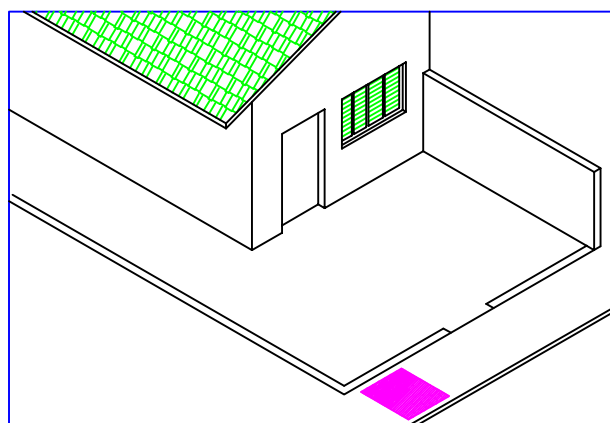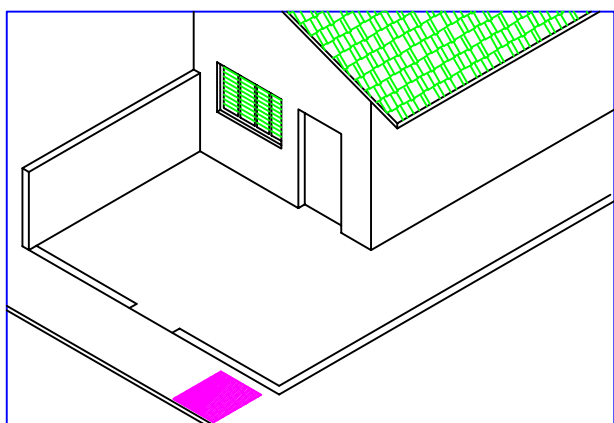

- A Caixa de Inspeção deverá obrigatoriamente estar na calçada do imóvel
- A Caixa de Inspeção deverá estar próximo à Guia/Sarjeta, de forma a permitir manutenção do ramal de esgoto.

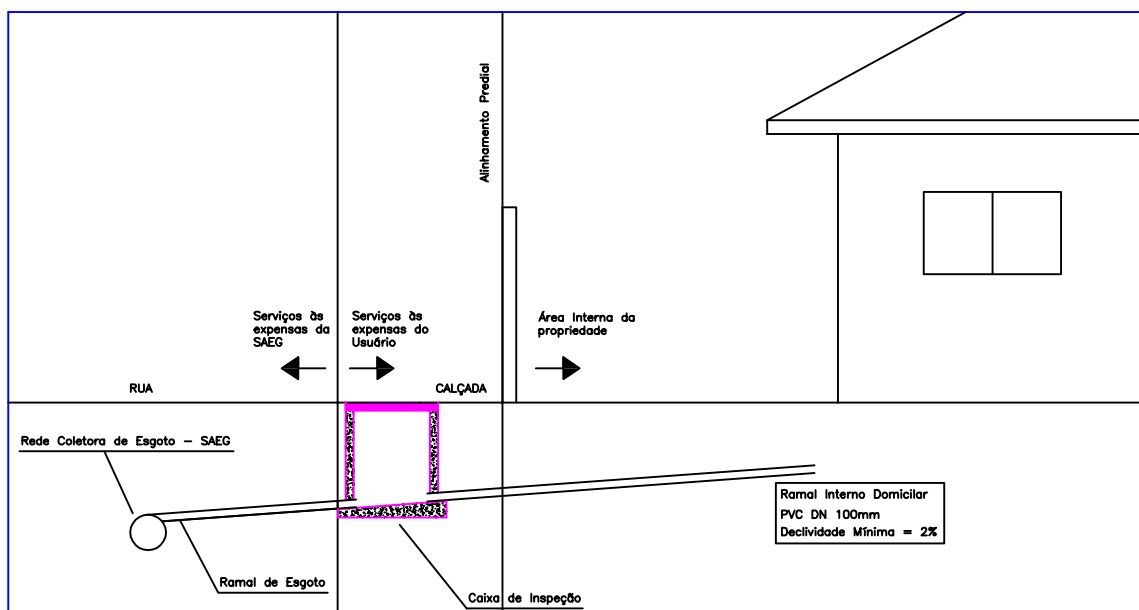



FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE LIGAÇÃO

- O pedido deverá ser feito na unidade de atendimento da SAEG, pessoalmente.
- No ato do pedido de ligação deverá ser apresentado o RG e o carnê do IPTU.
- Os valores dos serviços prestados encontram-se em disponíveis no site da SAEG.

IMPORTANTE

- As Caixas de Inspeção poderão ser feitas em concreto pré-moldado ou alvenaria, com as seguintes dimensões:
 - a) Forma Quadrada: 60cm x 60cm, com profundidade variável
 - b) Forma Circular: D Interno 60cm, com profundidade variável
 - c) Tampa de material resistente e facilmente removível
 - d) Conservação e Manutenção: responsabilidade do usuário
 - e) Com revestimento interno, tornando-a impermeável.
- É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A INTRODUÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE ÁGUAS PLUVIAIS (CHUVAS) OU RESULTANTES DE DRENAGEM (RALOS) NOS RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO, DE ACORDO COM CÓDIGO SANITÁRIO ESTADUAL, DE ACORDO COM LEI N° 5.916/1975 E LEI MUNICIPAL N° 2.580/1993.
- O número de identificação do imóvel deverá estar afixado em local visível.
- A caixa de inspeção deverá estar rebocada.
- Poderão ser utilizados modelos pré moldados.
- Em caso de uso de mais de um módulo pré-moldado, as junções deverão ser rebocadas e impermeabilizadas.


CAIXA DE INSPEÇÃO (CI)
(MODELO SAEG)

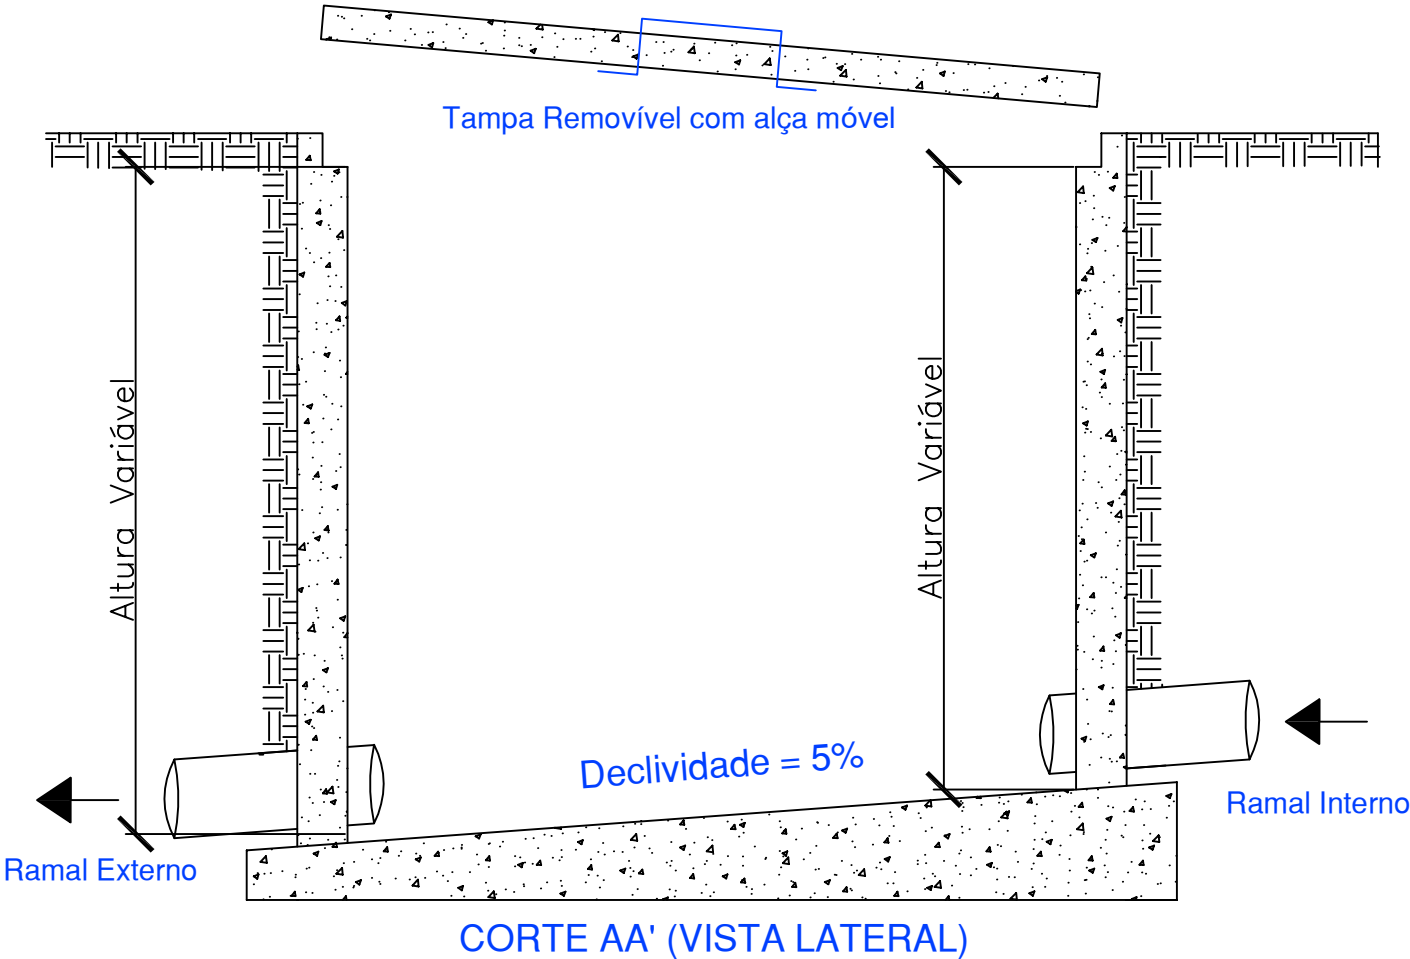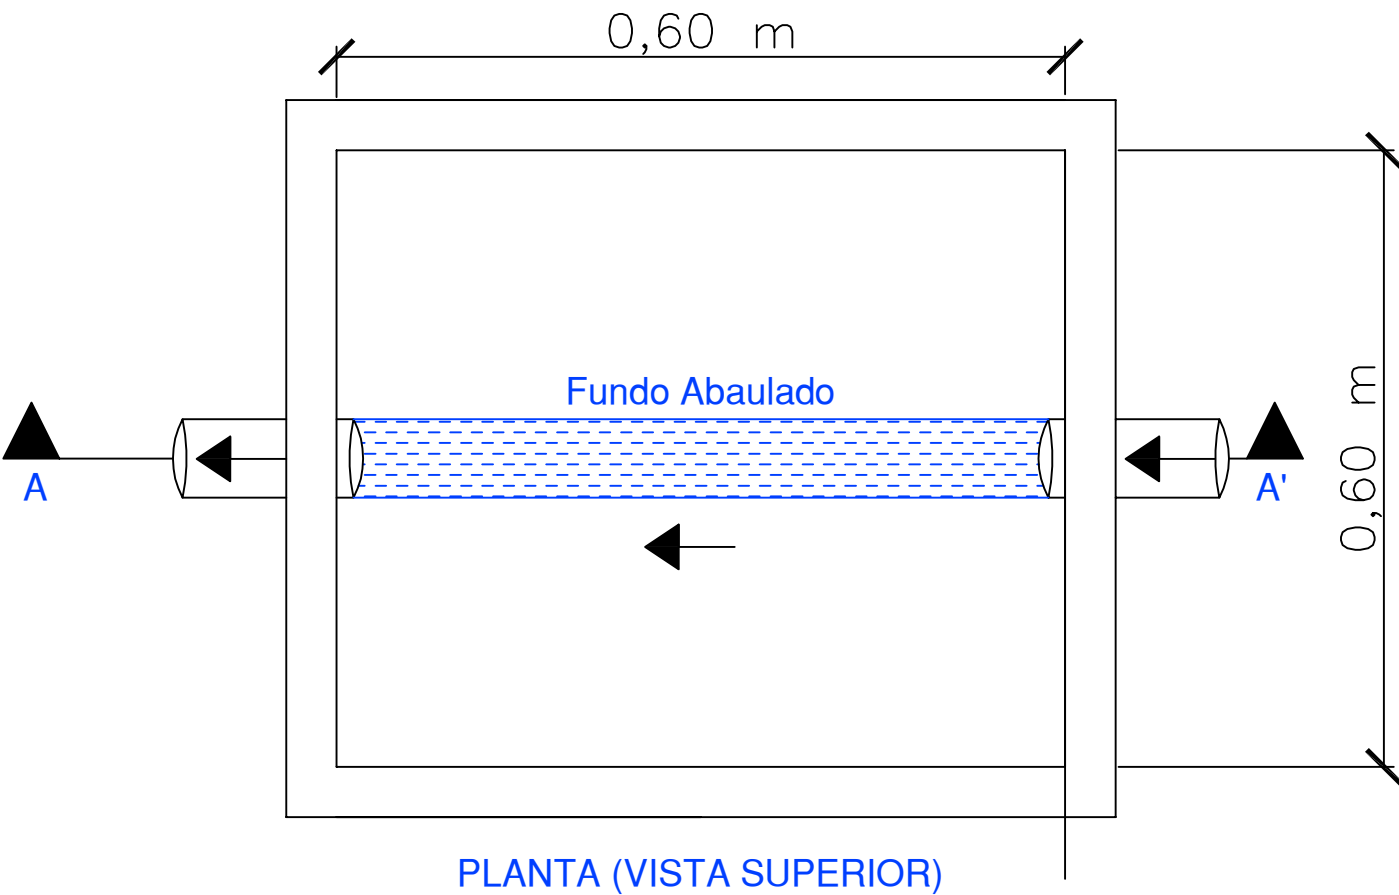

CASOS COM SOLEIRA NEGATIVA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO INTERNA

SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO

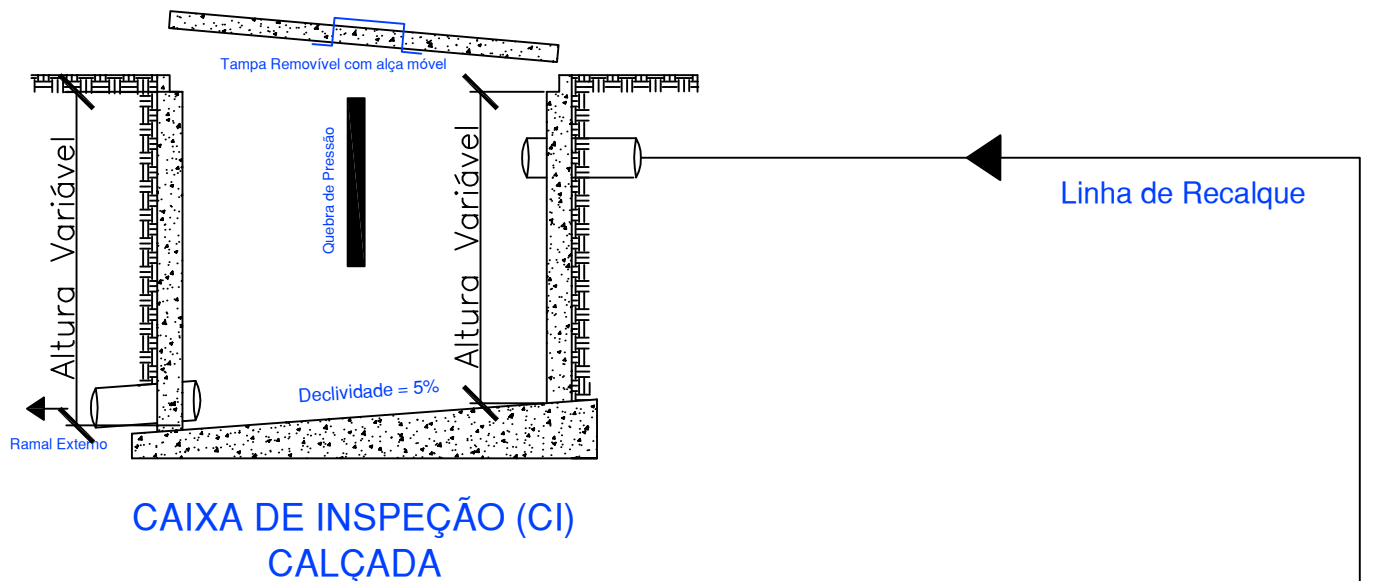

OBSERVAÇÕES:

1. O projeto, construção, manutenção e operação da EEE interna é de inteira responsabilidade do requerente e/ou usuário.
2. O requerente deverá contratar profissional habilitado e capacitado para execução destes serviços
3. Sugere-se que a linha de recalque tenha no mínimo DN 50mm, para evitar entupimentos no ramal interno
4. Sugere-se o uso de bomba submersível trituradora (modelo piranha)

POÇO DE SUCÇÃO (EEE) ÁREA INTERNA AO IMÓVEL

RESPONSABILIDADE USUÁRIO

MODELO MERAMENTE ILUSTRATIVO

