



LIGAÇÃO DE ÁGUA
Cavalete Simples DN 3/4"

FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE LIGAÇÃO

- O pedido deverá ser feito na unidade de atendimento do SAEG, pessoalmente, ou através do telefone 156 ou do aplicativo 156 SAEG.
- No ato do pedido de ligação deverá ser apresentado o RG e o carnê do IPTU.

IMPORTANTE



- A instalação do cavelete é de responsabilidade do usuário.
- A construção do abrigo é obrigatória, sob responsabilidade do usuário.
- O abrigo deverá ser construído em alvenaria, observando-se um vão livre interno de acordo com as dimensões mínimas indicadas nos desenhos correspondentes.
- A porta do abrigo não é obrigatória, mas se for colocada deverá ter dimensões mínimas de 45 cm de altura por 85 cm de largura.
- Em qualquer situação, o cuidado com a conservação do hidrômetro e do cavelete é de responsabilidade do usuário
- O número de identificação do imóvel deverá estar afixado em local visível.

INSTRUÇÕES PRELIMINARES



- A ligação de água somente será executada se o abrigo e o cavalete estiverem instalados conforme instruções deste folheto.
- O tubo de entrada deve permanecer descoberto, até a execução da ligação.
- O cavalete quando aprovado deverá ter selo de aprovação do SAEG.
- Não atendidas estas instruções, a ligação será recusada, sendo que serão aceitas apenas quatro recusas, e a partir da segunda vistoria, inclusive, as mesmas serão cobradas em conta. Estas vistorias deverão ser solicitadas ao SAEG através do telefone 156.

INSTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO E DO CAVALETE

— Localização

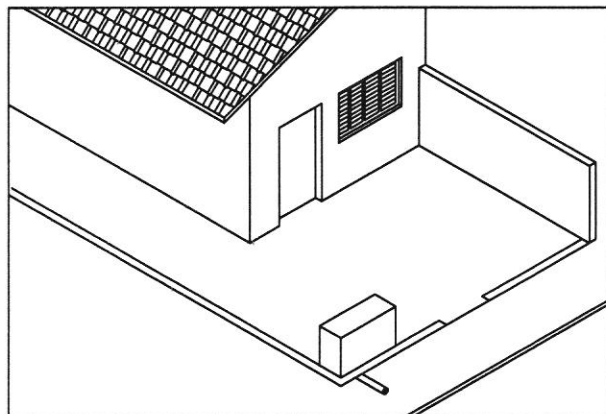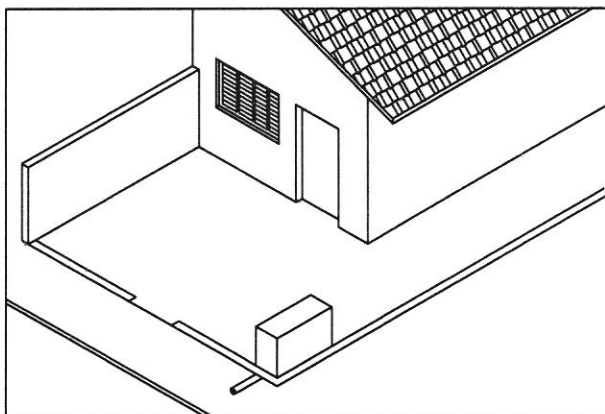

- O cavalete e o abrigo deverão estar alinhados **PREFERENCIALMENTE** na testada do terreno, devendo **OBRIGATORIAMENTE** o cavalete ter livre acesso da SAEG, com hidrômetro voltado para a rua.
- A segunda opção é a instalação do abrigo/cavalete dentro do alinhamento residencial lateral, desde que haja livre acesso à SAEG.
- O tubo de ligação do cavalete deverá estar perpendicular ao passeio.

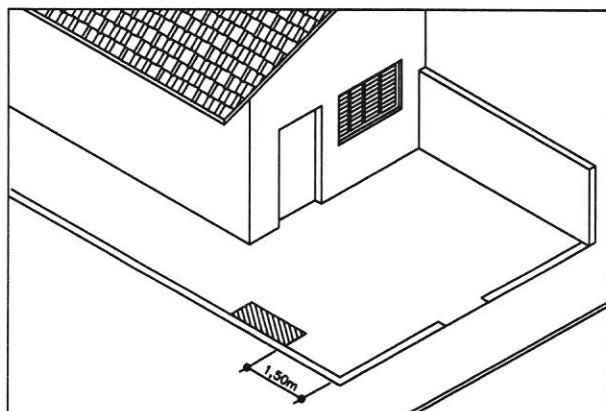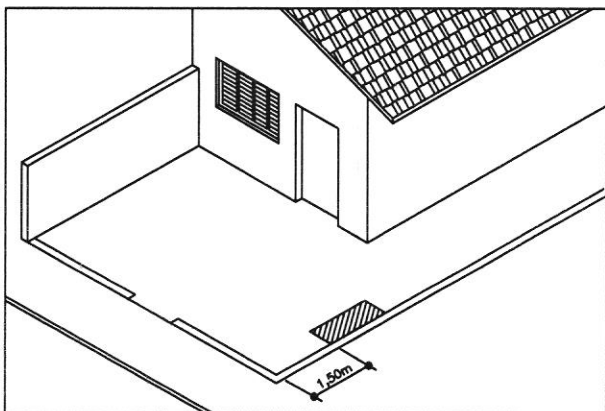

- Caso opte-se pela colocação alinhado com o limite lateral do terreno, o abrigo deverá ser montado junto à entrada principal ou até 1,50 m do alinhamento do terreno em relação à calçada.

(MODELO SAEG)



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DIÂMETRO	QUANT.
1	LUVA FG ADAPTADORA PARA PEAD	(3/4")	1
2	LUVA FG FÊMEA/FÊMEA	(3/4")	1
3	TUBO PVC ROSQUEADO	(3/4") x 500 mm	2
4	COTOVELO FG	(3/4")	3
5	NIPLE FG	(3/4")	1
6	REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE	(3/4")	1
7	TUBO ROSQUEADO (ESPAÇO HIDRÔMETRO)	(3/4") x 280 mm	1
8	COTOVELO FG 3 SAÍDAS	(3/4")	1
9	TAMPÃO (PLUG) FG	(3/4")	1
10	TUBO PVC ROSQUEADO	(3/4") x 350 mm	1
11	ABRIGO EM ALVENARIA	650 x 450 x 280 (Medidas Internas)	1
12	VEDA ROSCA	3/4" x 25 m	1